

GB

The installation must be performed in accordance with applicable installation rules, laws and regulations. If the insulated product is mounted close to a wall, it is recommended to remove the protective casings to be able to control temperature. Before operating the system, the tap water temperature must be checked to prevent risks of legionella growth and burns. Never dismantle the valve under pressure. Hard water conditions may result in scale deposits causing sticking of internal parts in extreme cases.

DE

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsregeln, Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Wird das Produkt mit der Isolierung in Wandnähe angebracht, ist es empfehlenswert, die Schutzkappen zu entfernen, um die Temperatur zu regulieren. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss die Wassertemperatur kontrolliert werden um das Risiko von Legionellenwachstum und Verbrennungen zu verhindern. Das Ventil darf niemals unter Druck demontiert werden. Hartes Wasser kann zu Ablagerungen und Funktionsstörungen des Ventils führen.

FR

L'installation doit être effectuée conformément aux règles d'installation et selon les lois et réglementations en vigueur. Si le produit est monté avec un isolant à proximité d'un mur, il est conseillé de retirer les capots de protection pour pouvoir régler la température. Avant la mise en service de l'installation, il faut contrôler la température de l'eau pour éviter la prolifération des légionelles ainsi que le risque de brûlures. La soupape ne doit jamais être démontée sous pression. Les conditions d'eau (eau chargée en calcaire) peuvent se traduire par un dépôt causant un grippage des pièces internes dans des cas extrêmes.

FI

Asennus tehdään voimassa olevien asennussäännösten, lakien ja määräysten mukaan. Jos tuote asennetaan eristys lähellä seinää, on suositeltavaa irrottaa suoja-kuvut, jotta lämpötilaa voi säätää. Ennen käyttövesijärjestelmän käyttöönottoa on tarkistettava lämpötila legionellariskin ja palovammojen estämiseksi. Venttiiliä ei saa purkaa paineenalaisena. Kalkkipitoinen vesi voi aiheuttaa saostumia, jotka haittaavat venttiilin toimintaa.

IT

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Se il prodotto è montato con un isolante a prossimità di un muro, è consigliato di ritirare i capotti di protezione per poter regolare la temperatura. Alla messa in servizio dell'impianto, ed in ogni caso prima che l'utente lo usufruisca, controllare la temperatura dell'acqua in modo da evitare sia lo sviluppo dei batteri legionella sia il rischio di ustioni da parte dell'utente finale. Non smontare la valvola quando è in pressione. Acqua dura può comportare disfunzioni del miscelatore.

SE

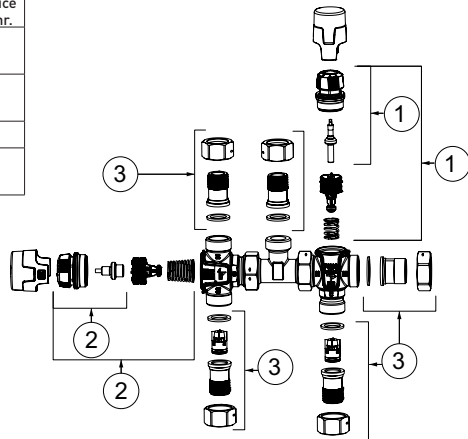
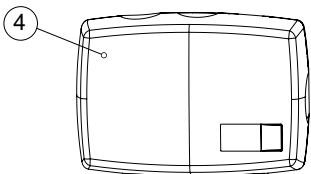
Installationen ska utföras enligt gällande installationsregler, lagar och bestämmelser. Monteras produkten med isolering nära vägg, så är rekommendationen att avlägsna skyddskåpan. Innan tappvattensystemet tas i drift ska temperaturkontroll utföras så att risk för legionellatillväxt och brännskador förhindras. Demontera aldrig ventilen under tryck. Hårt vatten kan förorsaka beläggningar och störningar i ventilens funktion.

LK 551 HydroKit Solar

Zone Valve | Zonenventile | Vanne de zone |
Valvola di zona | Vaihtoventtiili | Växelventil



Part No. Teil Nr. Article Artikel Article Articolo Pièce No Ogetto No Nimike Artikkel	Art. no. Art. Nr. No de réf. Codice Tuote nr. Art. nr.
1 Kvs 1.6, 35 - 65 °C Kvs 3.5, 35 - 65 °C	095234 095350
2 Kvs 1.6, 42 - 52 °C (LK 551 F) Kvs 3.5, 42 - 52 °C (LK 551 F)	095075 095444
3 Connection kit M3/4"x1"	095389
4 Kvs 1.6, Insulation Kvs 3.5, Insulation	095390 095446

**LK ARMATUR AB**

Garnisonsgatan 49
SE-254 66 Helsingborg
Info@lkarmatur.com
lkarmatur.com

